

Информация о техническом состоянии электрических сетей ООО «Башкирская сетевая компания» за 12 месяцев 2020 г. и 2014-2020 гг.

На балансе ООО «БСК» находятся 2224,75 км ВЛ напряжением 110-500 кВ и 15 подстанций высшим напряжением 500-220 кВ с суммарной установленной мощностью 6220,5 МВА.

За 12 месяцев 2020 года на объектах ООО «БСК» произошло 32 аварии против 29 в 2019 году.

В 2020 году аварий социально значимого характера не допущено. Анализ аварийности показал, что причиной аварий явились:


- 8 аварий (25%) связаны с дефектами оборудования по вине заводов-изготовителей, недостатками конструкции оборудования;
- 15 аварий (46,8%) связаны с воздействием природных явлений, животных и птиц;
- 4 аварии (12,5%) произошли по вине персонала подрядных организаций, связанной с некачественным монтажом, наладкой оборудования;
- 3 (9,4%) аварии связаны с воздействием посторонних лиц на оборудование ВЛ (расстрел изоляторов, несанкционированная рубка деревьев, наезд сельхозтехники на опору);
- 2 (6,3%) аварии допущены по вине персонала, эксплуатирующего устройства РЗА ООО «БСК», (без последствий для потребителей).

В 2020 году суммарный недоотпуск электрической энергии (ограничений) потребителям в результате аварийных отключений составил 1984 кВт/ч.

Мероприятия актов расследования аварий выполняются в установленные сроки.

Распределение аварий на объектах ООО «БСК» по месяцам 2020 года.

Месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Количество аварий	3	2	1	5	4	2	4	5	1	2	3	0

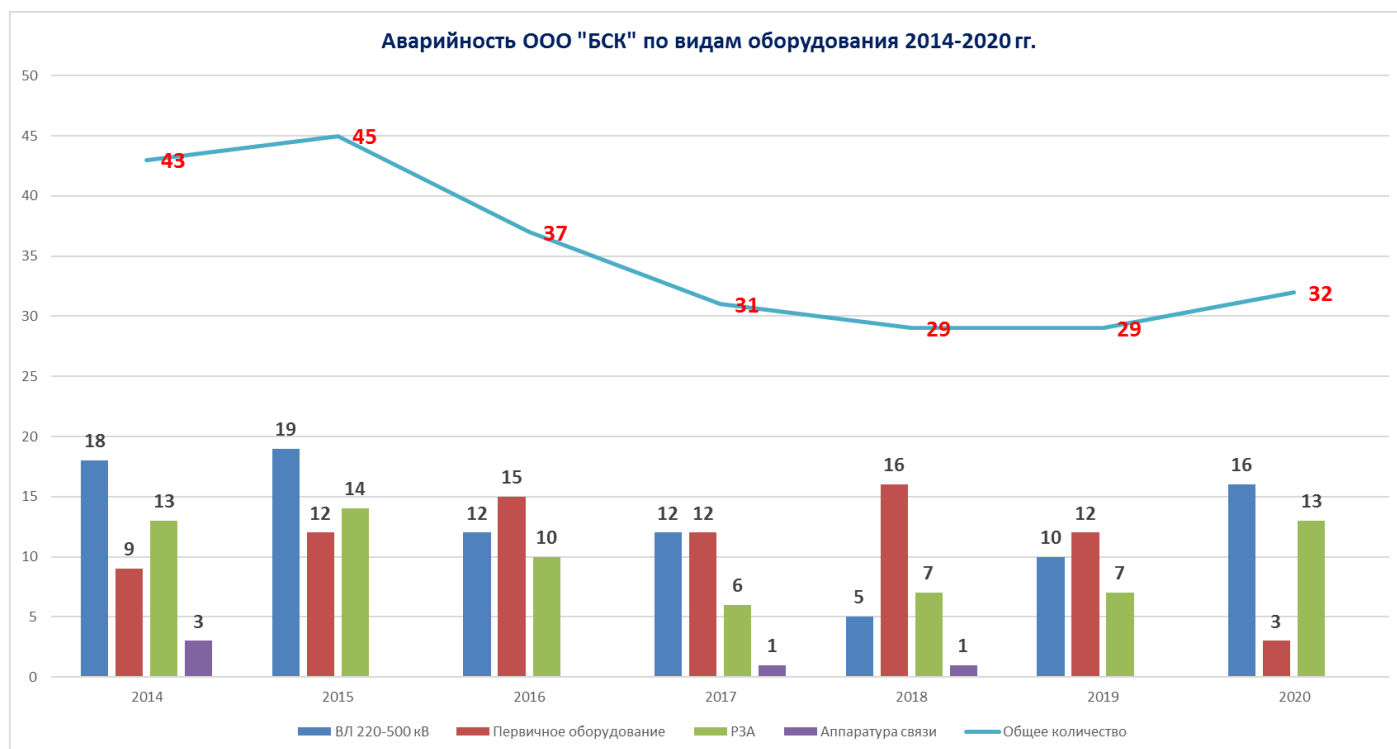

Аварийность ООО "БСК" по организационным причинам 2014-2020 гг.

